
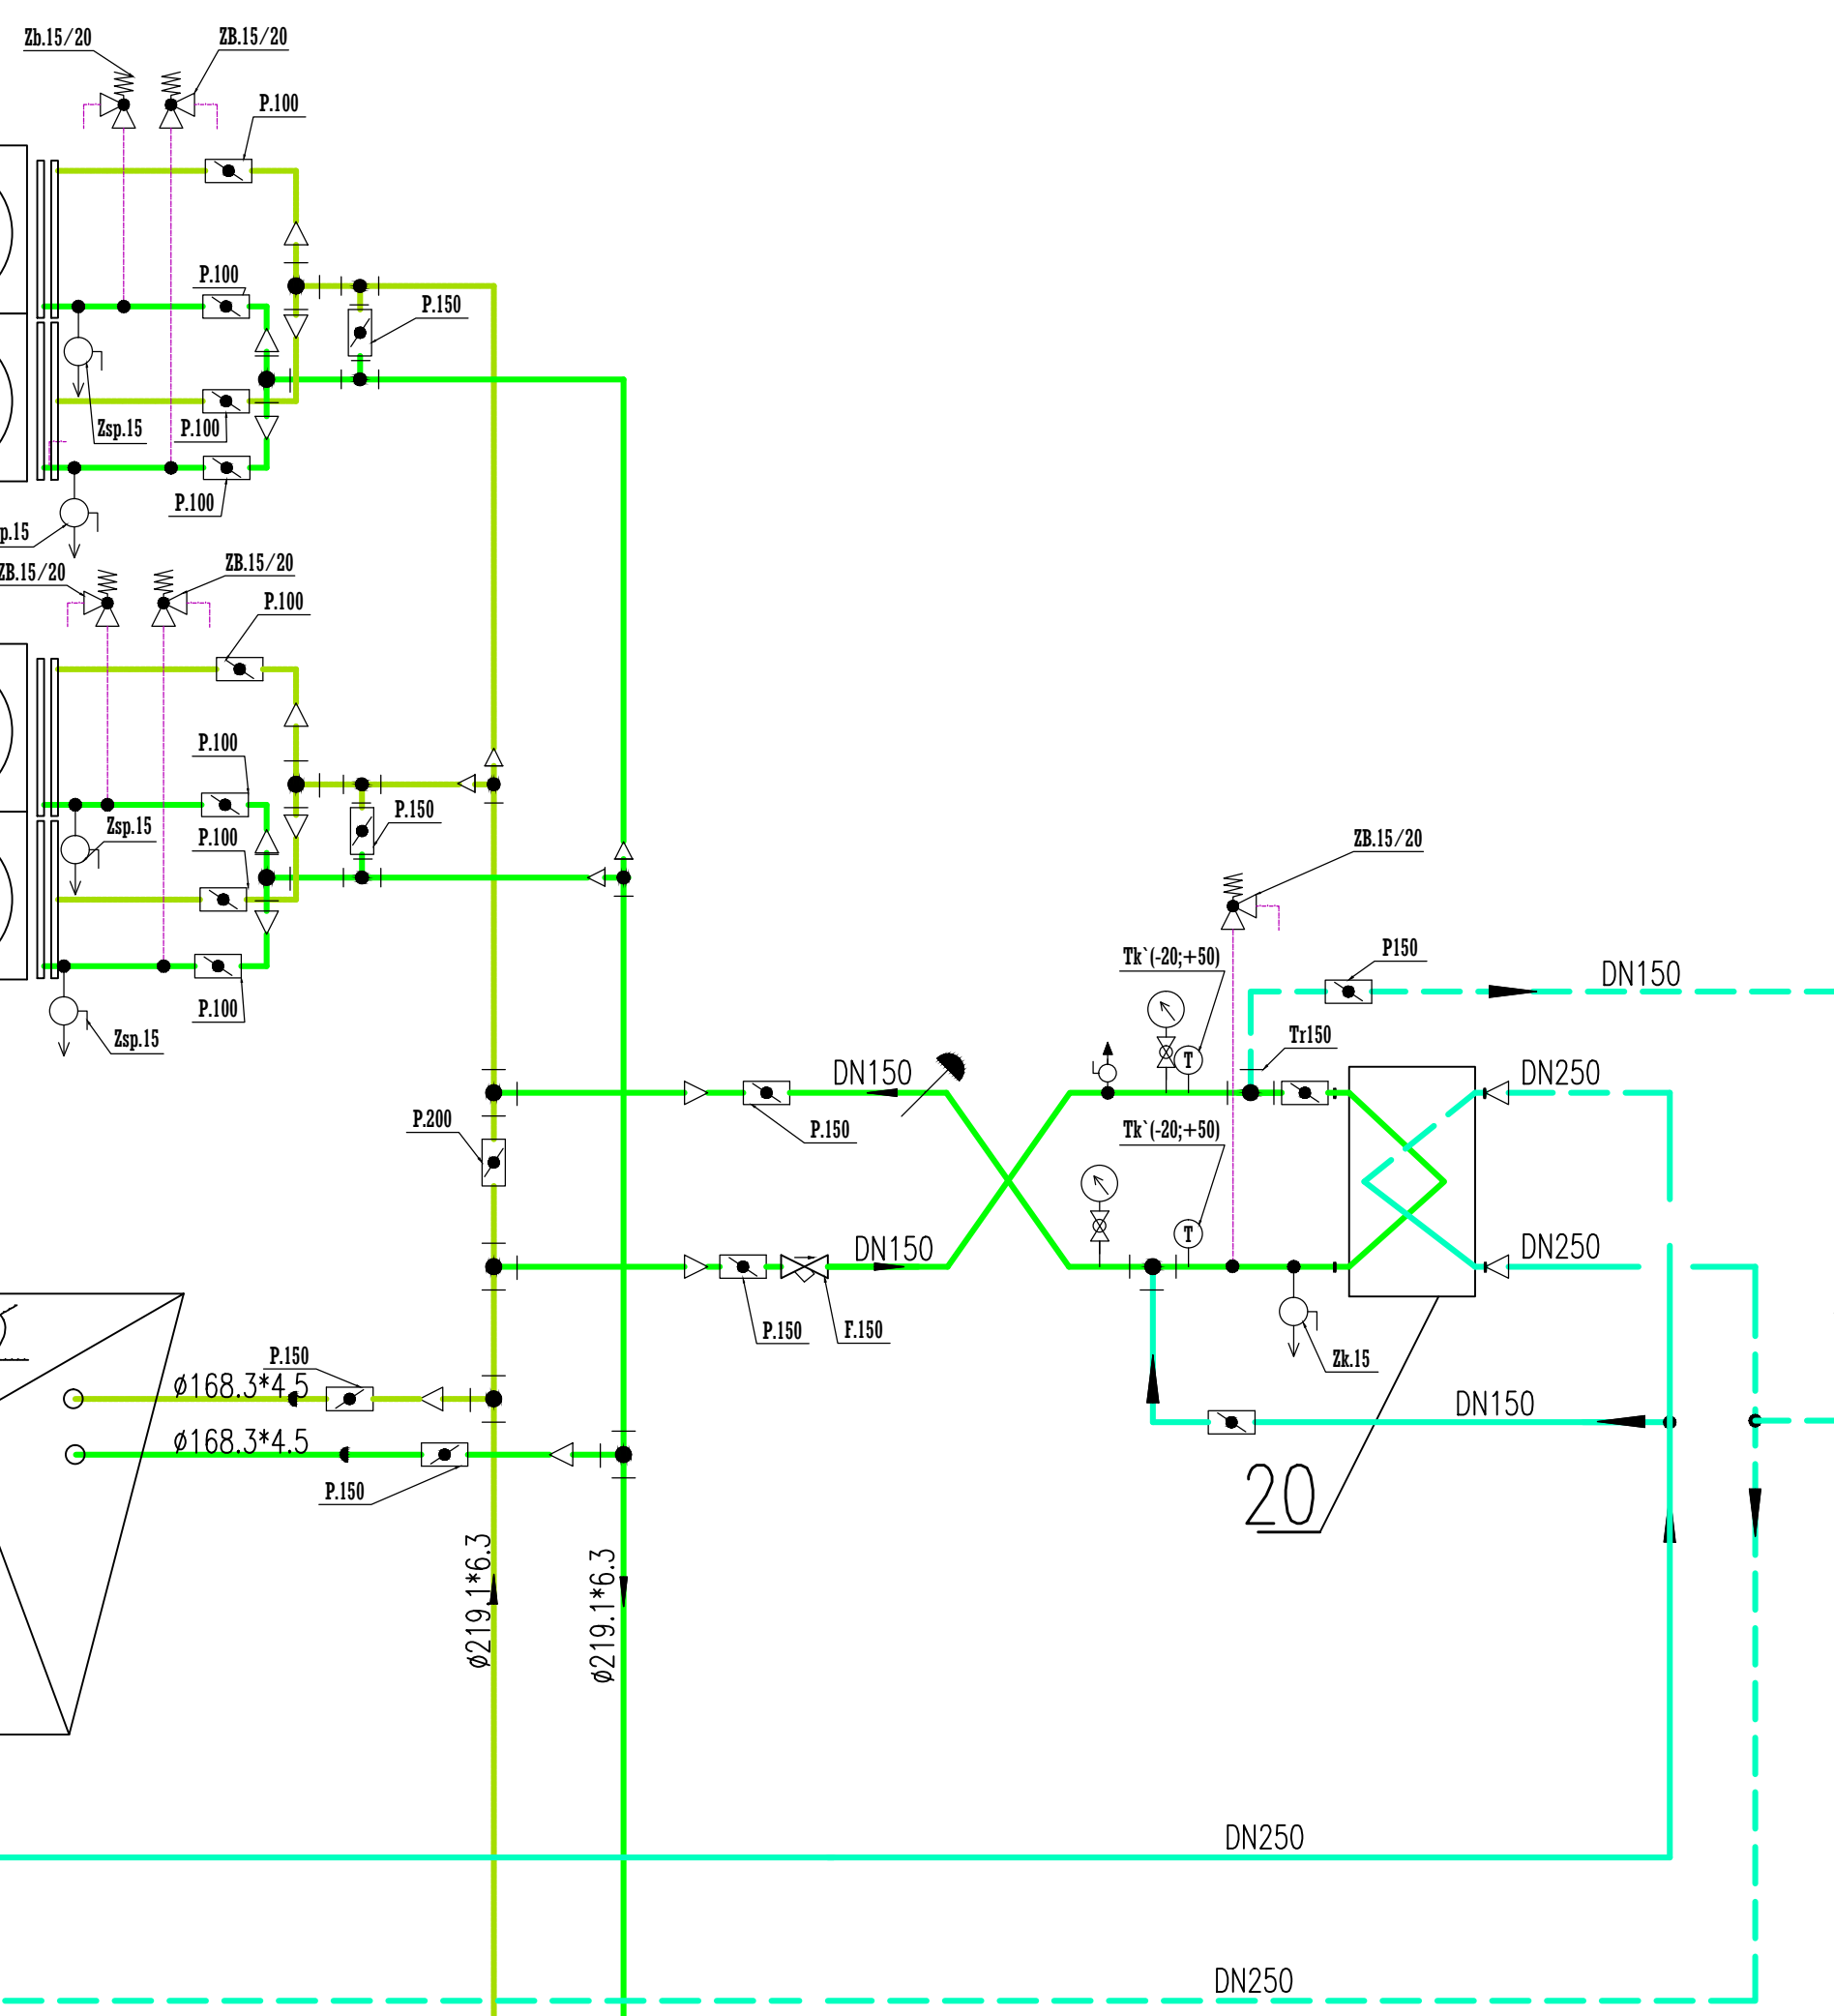
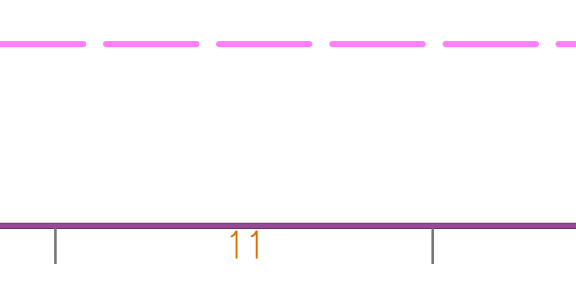
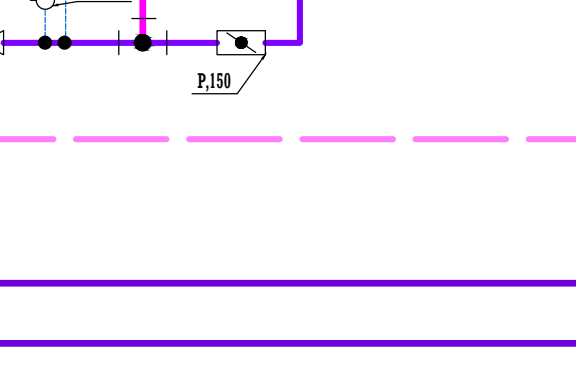
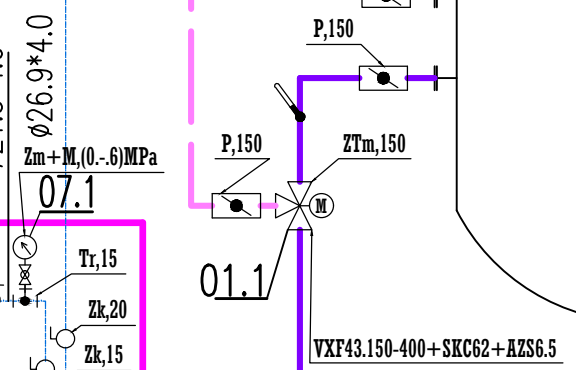
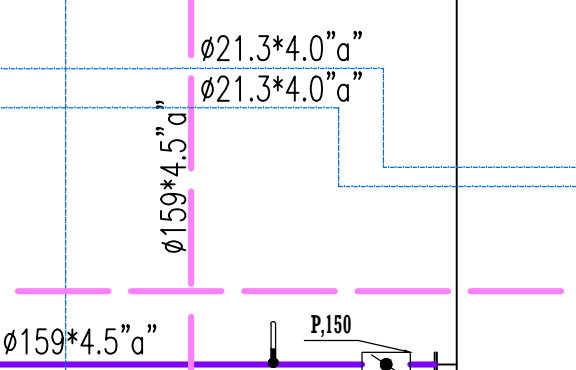
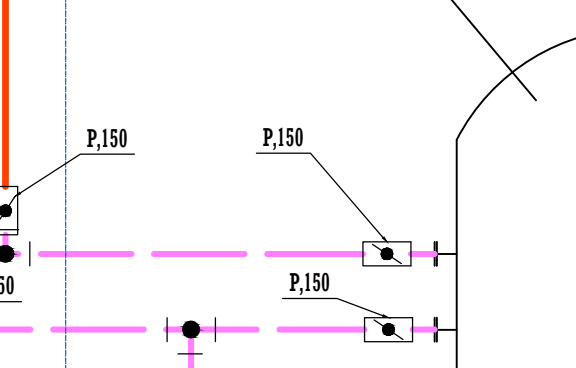
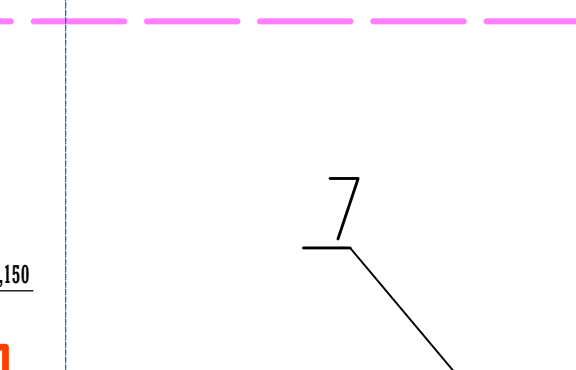
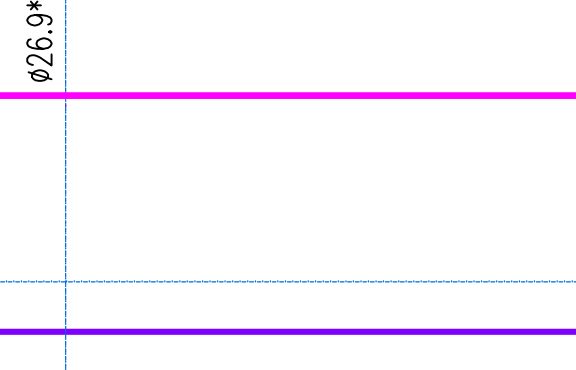
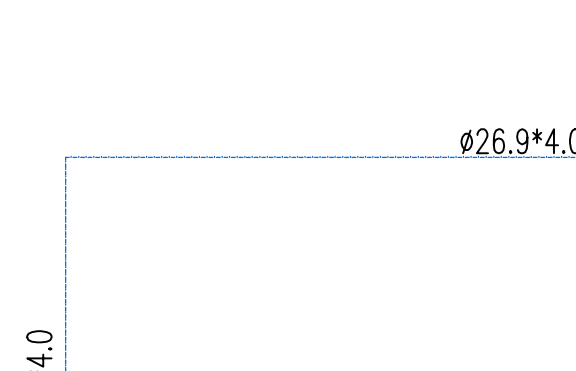
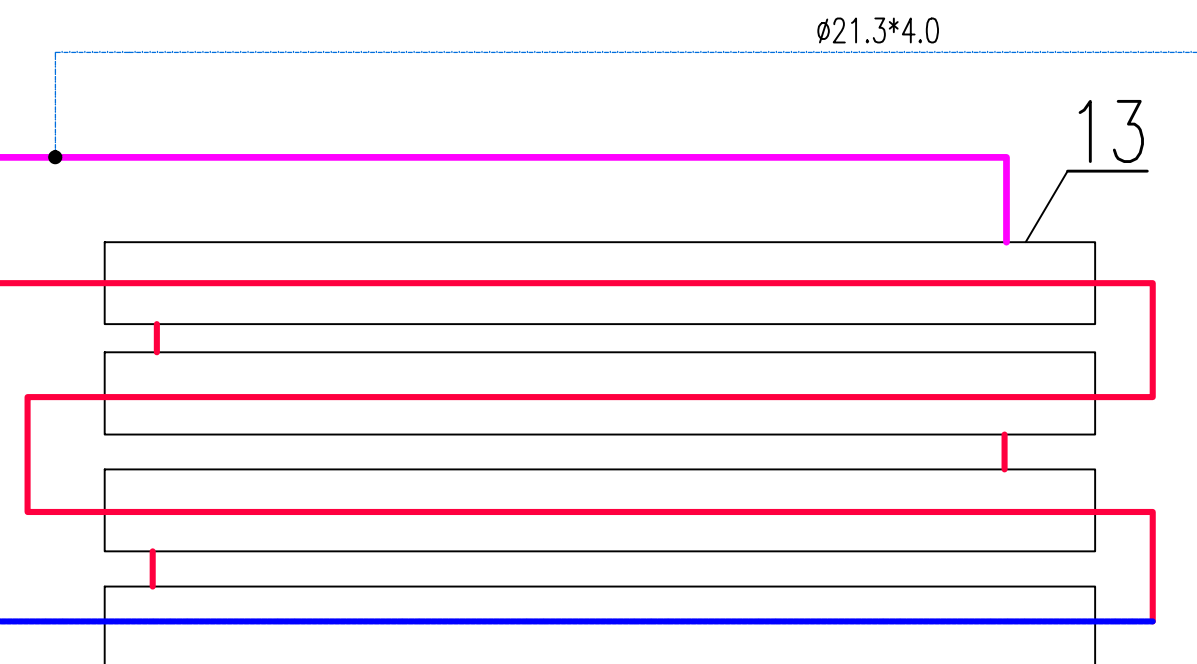
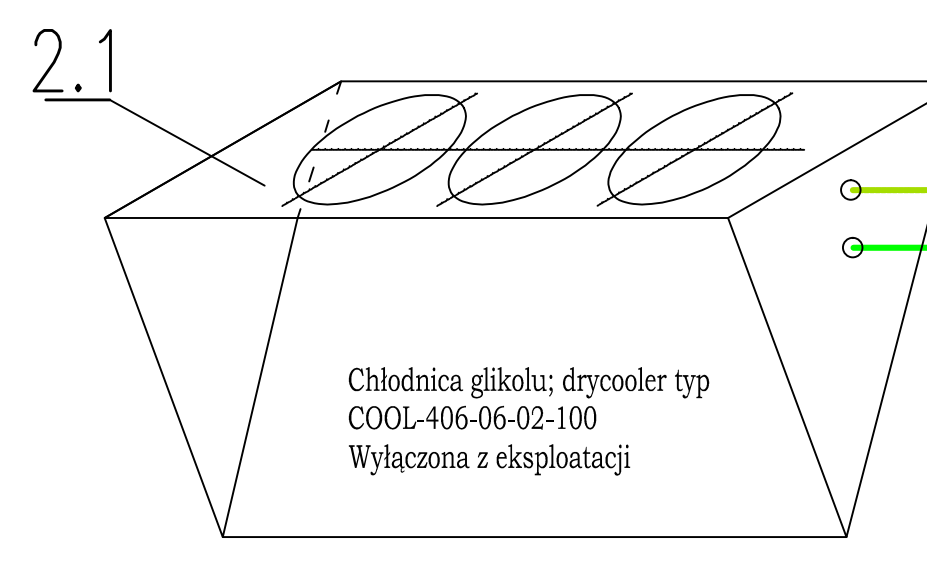
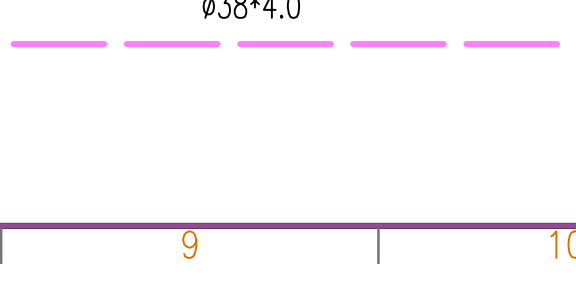
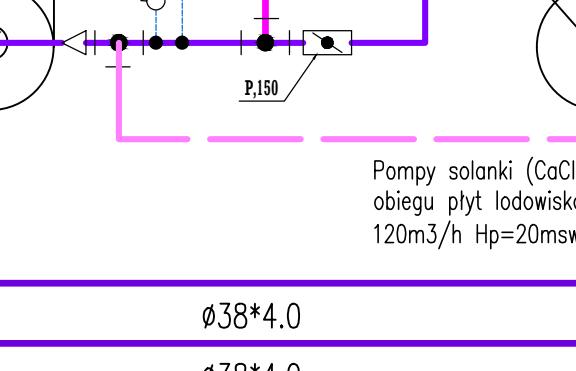
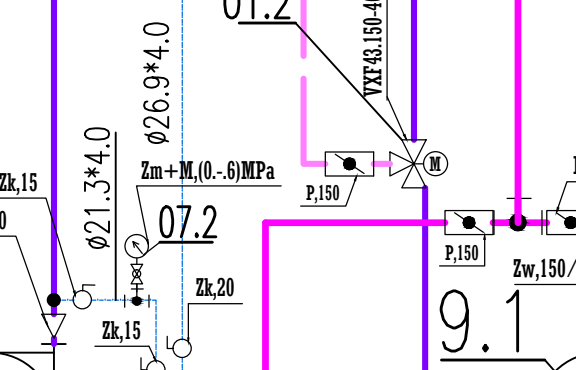
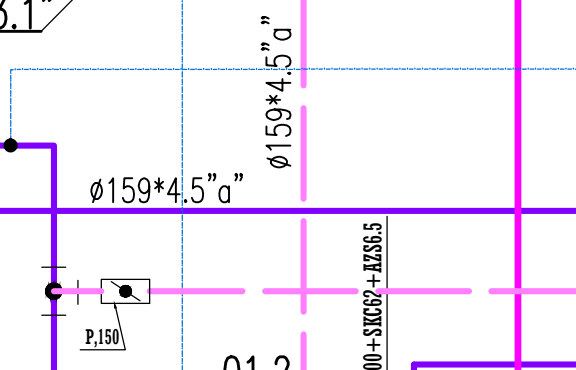
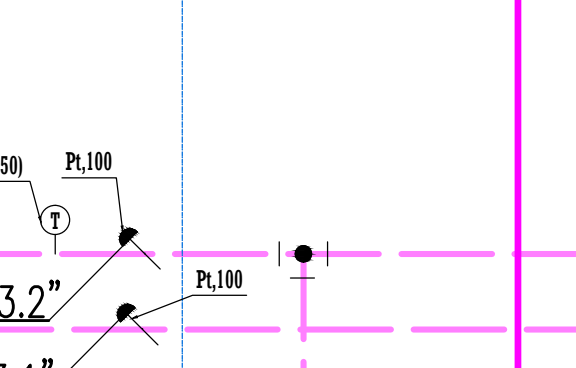
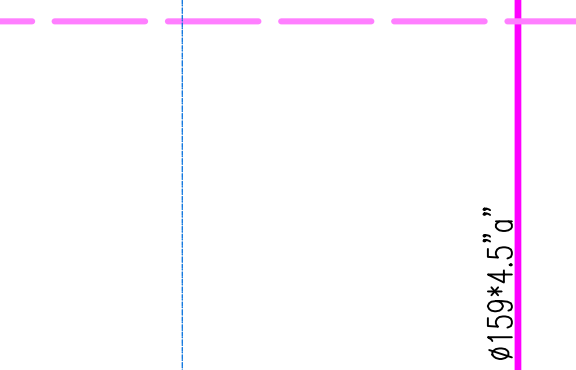
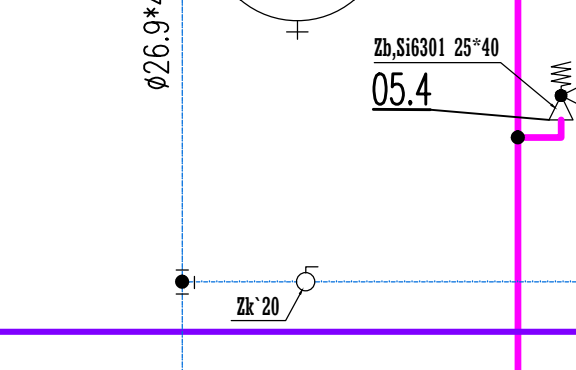
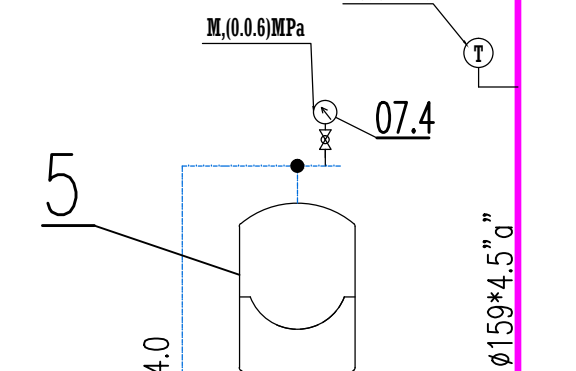


Rurociągi wody grzewczej do podgrzewacza solanki

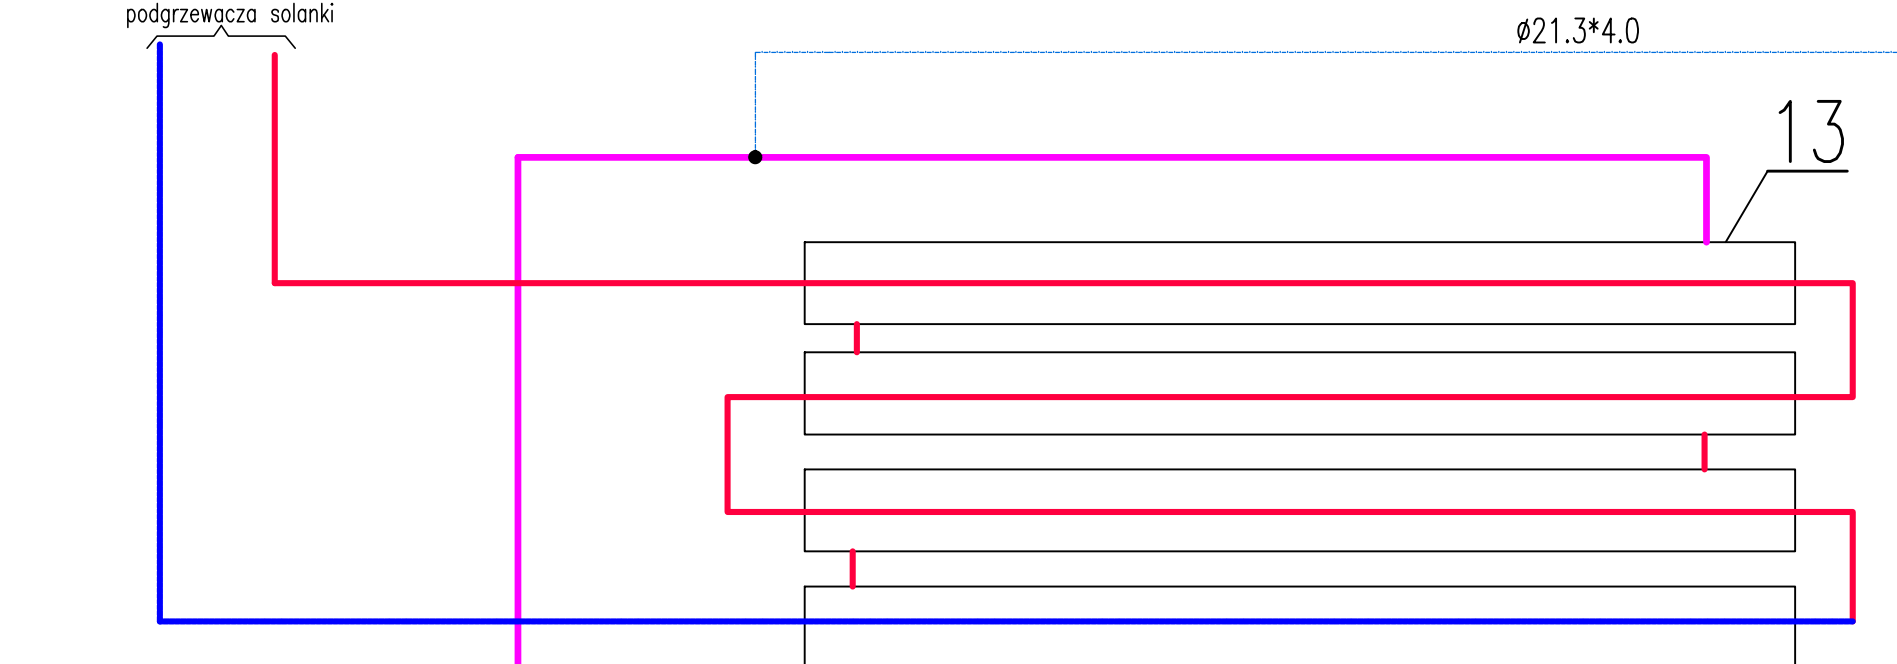

Pos.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	Chiller CKA 2419	szt.	1	ABB Refrigeration
2	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	ABB Refrigeration z cieplarni
3	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	2	Grundfos
4	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
5	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
6	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
7	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
8	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
9	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
10	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
11	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
12	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
13	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
14	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
15	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
16	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
17	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
18	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
19	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
20	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
21	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos

Pos.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
2	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
3	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
4	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
5	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
6	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
7	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
8	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
9	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
10	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
11	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
12	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
13	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
14	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
15	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
16	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
17	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
18	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
19	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
20	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos
21	Chłodnica glikolu; drycooler typ COOL-406-06-02-100	Szt.	1	Grundfos

Oznaczenia:  
- Rurociągi amoniakalne i olejowe  
- Rurociągi z solanką - stono zimna  
- Rurociągi z glikolem - stono ciepła  
- Rurociągi pomocnicze: glikol, solanka, z zonnika bezciśnieniowego glikol stono ciepła

Uwaga:  
1. Specyfikacja w opisie.

TECHNO-COOL	Stanisław Łuczniak	Chłodnictwo i Klimatyzacja	tel: 0601 72 29 01 fax: 071 368 17 74
OPRACOWAŁ:	Stanisław Łuczniak	PROJEKTOWANO	DATA: 30.08.2016
PROJEKTOWAŁ:	Stanisław Łuczniak	PROJEKTOWAŁ:	DATA: 30.08.2016
NAZWA OBIEKTU:	OKS STOCZNOWNIC	PPW	STADIUM
WYKONAWCA:	COLDEX - Zakład Usług Przemysłowych	SKALA:	- / -
NAZWA RYSUNKU:	Schemat instalacji chłodniczej	NR. RYS.	01/CH